


Priklop polnjenja sistema gretja na napeljavo pitne vode

1) Shema priključitve polnjenja sistema gretja:

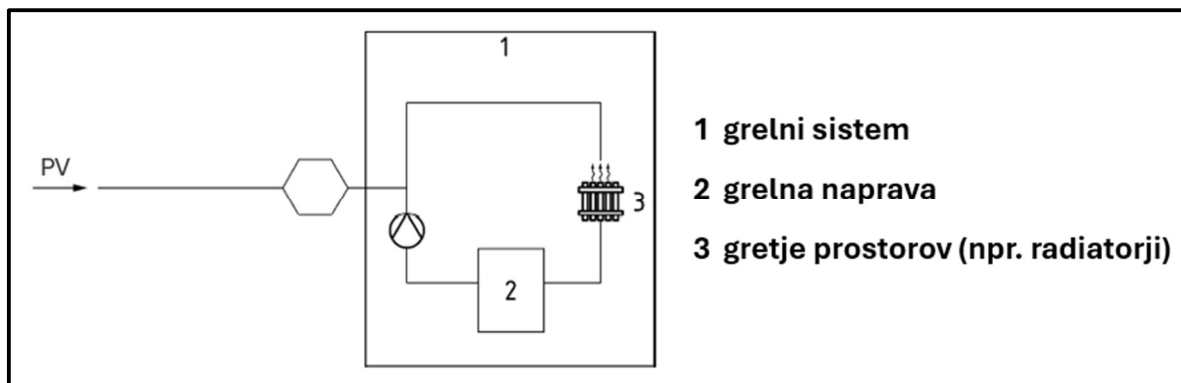

2) Razred morebitnega onesnaženja: Voda in dodatki v sistemu gretja. Skupina tekočine 3 ali 4, odvisno od vrednosti LD₅₀.

3) Stanje povratnega toka, ki se lahko pojavi: Protitlak (npr. višji tlak v sistemu gretja) in povratno sesanje (npr. padec tlaka v napeljavi za pitno vodo).

4) Matrika namestitve:

Nizvodni tlak od zaščitne enote	Skupina tekočine			
	2	3	4	5
P = atm (povratno sesanje)	-	-	-	-
P > atm (povratni tlak)	-	●	●	-

5) Zaščitna naprava v skladu z EN 1717, metoda analize (najmanj):

➤ Za skupino 3: Družina/tip: CA, GA.



➤ Za skupino 4: Družina/tip: BA, GB.



6) Pripombe/Opombe: Brez